










<i>Описание местоположения границ публичного сервитута</i> <i>В целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства</i> <i>местного значения - Здание трансформаторной подстанции ТП № 392, с</i> <i>кадастровым номером 50:14:0000000:121131</i>				
Местоположение объекта		Российская Федерация, Московская область		
Система координат		МСК 50, зона 2		
Площадь объекта		102 кв.м		
Перечень характерных точек				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	486 724,82	2 219 181,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
2	486 727,23	2 219 173,32		0,10
3	486 738,23	2 219 176,44		0,10
4	486 735,81	2 219 185,01		0,10
1	486 724,82	2 219 181,89		0,10

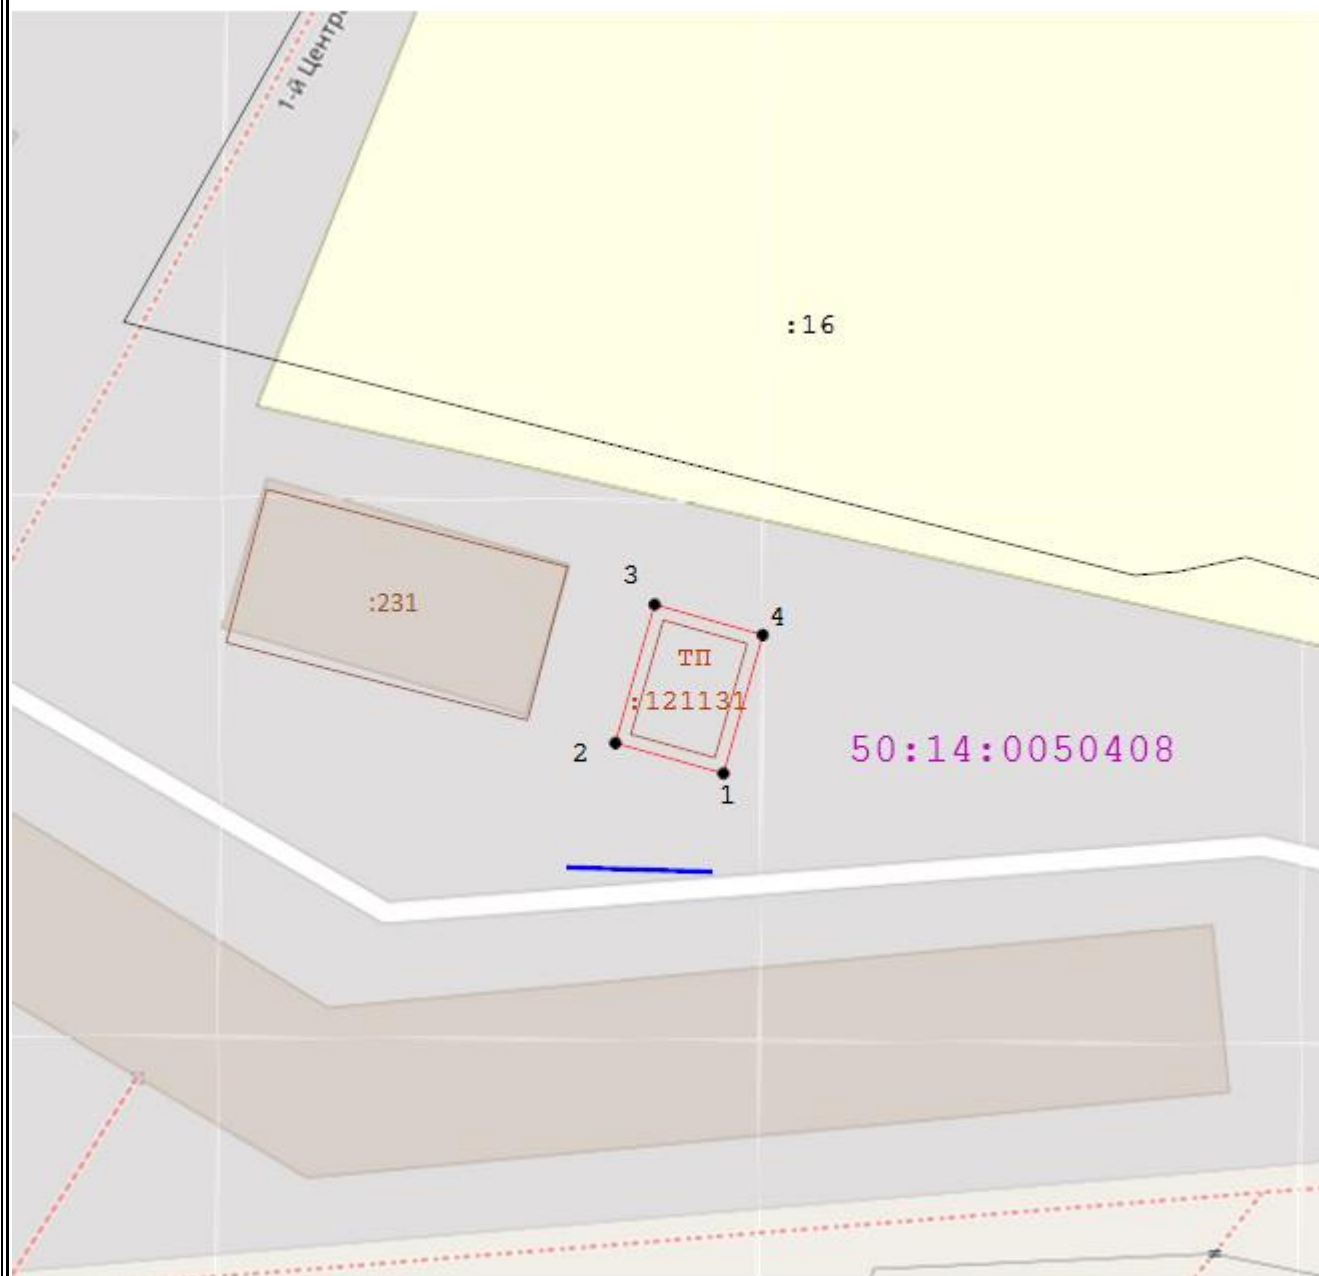

Масштаб 1:600

Условные обозначения:

- 
 - Характерная точка границы образуемого земельного участка
 - 
 - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
 - 
 - Границы земельных участков по сведениям ЕГРН
 - 
 - кадастровый номер земельного участка
 - 
 - Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается публичный сервитут
 - 
 - Границы и номер кадастрового квартала
 - 
 - Доступ к образуемому земельному участку
 - 
 - Система координат
- МСК-50, зона 2